


Fraktionen CDU/Freie Wähler
Erich-Kästner-Platz 1
03046 Cottbus



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

DER OBERBÜRGERMEISTER
WUŠY ŠOLTA

GESCHÄFTSBEREICH
STADTENTWICKLUNG,
MOBILITÄT UND UMWELT

23. September 2026

Fachbereich Umwelt und Stadt-
grün

Ansprechpartner/-in
Stephan Böttcher

Besucher-/Postadresse:
Neumarkt 5
03046 Cottbus

T +49 355 6122750
M +491706814209
F +49 355 612132750
stephan.boettcher@cottbus.de

www.cottbus.de

Konto der Stadtkasse
Sparkasse Spree-Neiße
IBAN:
DE06 1805 0000 3302 0000 21
BIC: WELADED1CBN



AN-136/26 - Ehemalige Rieselfelder Cottbus/Saspow – Stand der Untersuchungen 2026

Sehr geehrter Herr Schnapke, sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben Fragen zur Grundwasseruntersuchung auf den Rieselfeldern Cottbus/Saspow, welche ich wie folgt beantworten möchte:

Frage 1

Welche Untersuchungen wurden im Jahr 2026 auf den ehemaligen Rieselfeldern bisher durchgeführt und was wurde dabei untersucht?

Insgesamt wurden zu den bereits vorhandenen drei Messstellen (2014 errichtet, siehe Anlage 2), in diesem Jahr zusätzlich zwei neue Messstellen im Abstrom zur Grundwasserfließrichtung (Mai, siehe Anlage 1) errichtet. Alle fünf Messstellen wurden am 07.07.2026 beprobt. Dabei wurden das Grundwasser dem Standort entsprechend auf 31 Parameter untersucht (siehe Anlage 3).

Fragen 2 und 3

Welche Ergebnisse liegen bisher vor und welche Schadstoffe wurden im Boden oder Grundwasser festgestellt?

Falls die angekündigten Untersuchungen noch nicht oder nur teilweise durchgeführt wurden: Warum ist dies bisher nicht erfolgt und wann sollen die Untersuchungen abgeschlossen sein?

Die Untersuchung erfolgte ausschließlich für das Grundwasser.

Insgesamt kann gesagt werden, dass von dem Grundwasser unter den Rieselfeldern hinter Cottbus Saspow, keine Gefahr bei alleiniger

Nutzung als Gartenberegnungswasser auch für essbare Pflanzen und Brauchwasser (Toilette, Waschmaschine) für die menschliche Gesundheit besteht. Gerne können die Analytik Ergebnisse bei der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde (uABB) eingesehen werden.

Bekannt ist, dass im Ergebnis zur Auswertung der Bodenbeschaffenheit zahlreiche Schwermetalle (As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Hg) in den Jahren 2014 bis 2023 nachgewiesen wurden.

Frage 4:

Wann werden die Stadtverordneten und die Öffentlichkeit über die Ergebnisse und mögliche weitere Maßnahmen informiert?

Eine erste Auswertung zur Grundwasserbeschaffenheit erfolgte bereits im Ausschuss für Umwelt, Ordnung und Sicherheit am 10.09.2026.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung


Doreen Mohaupt
Bürgermeisterin

Anlagen

Anlage 1: Übersichtsplan Grundwassermessstellen 2026

Anlage 2: Übersichtsplan Grundwassermessstellen 2014

Anlage 3: Analytikspektrum Rieselfelder Saspow

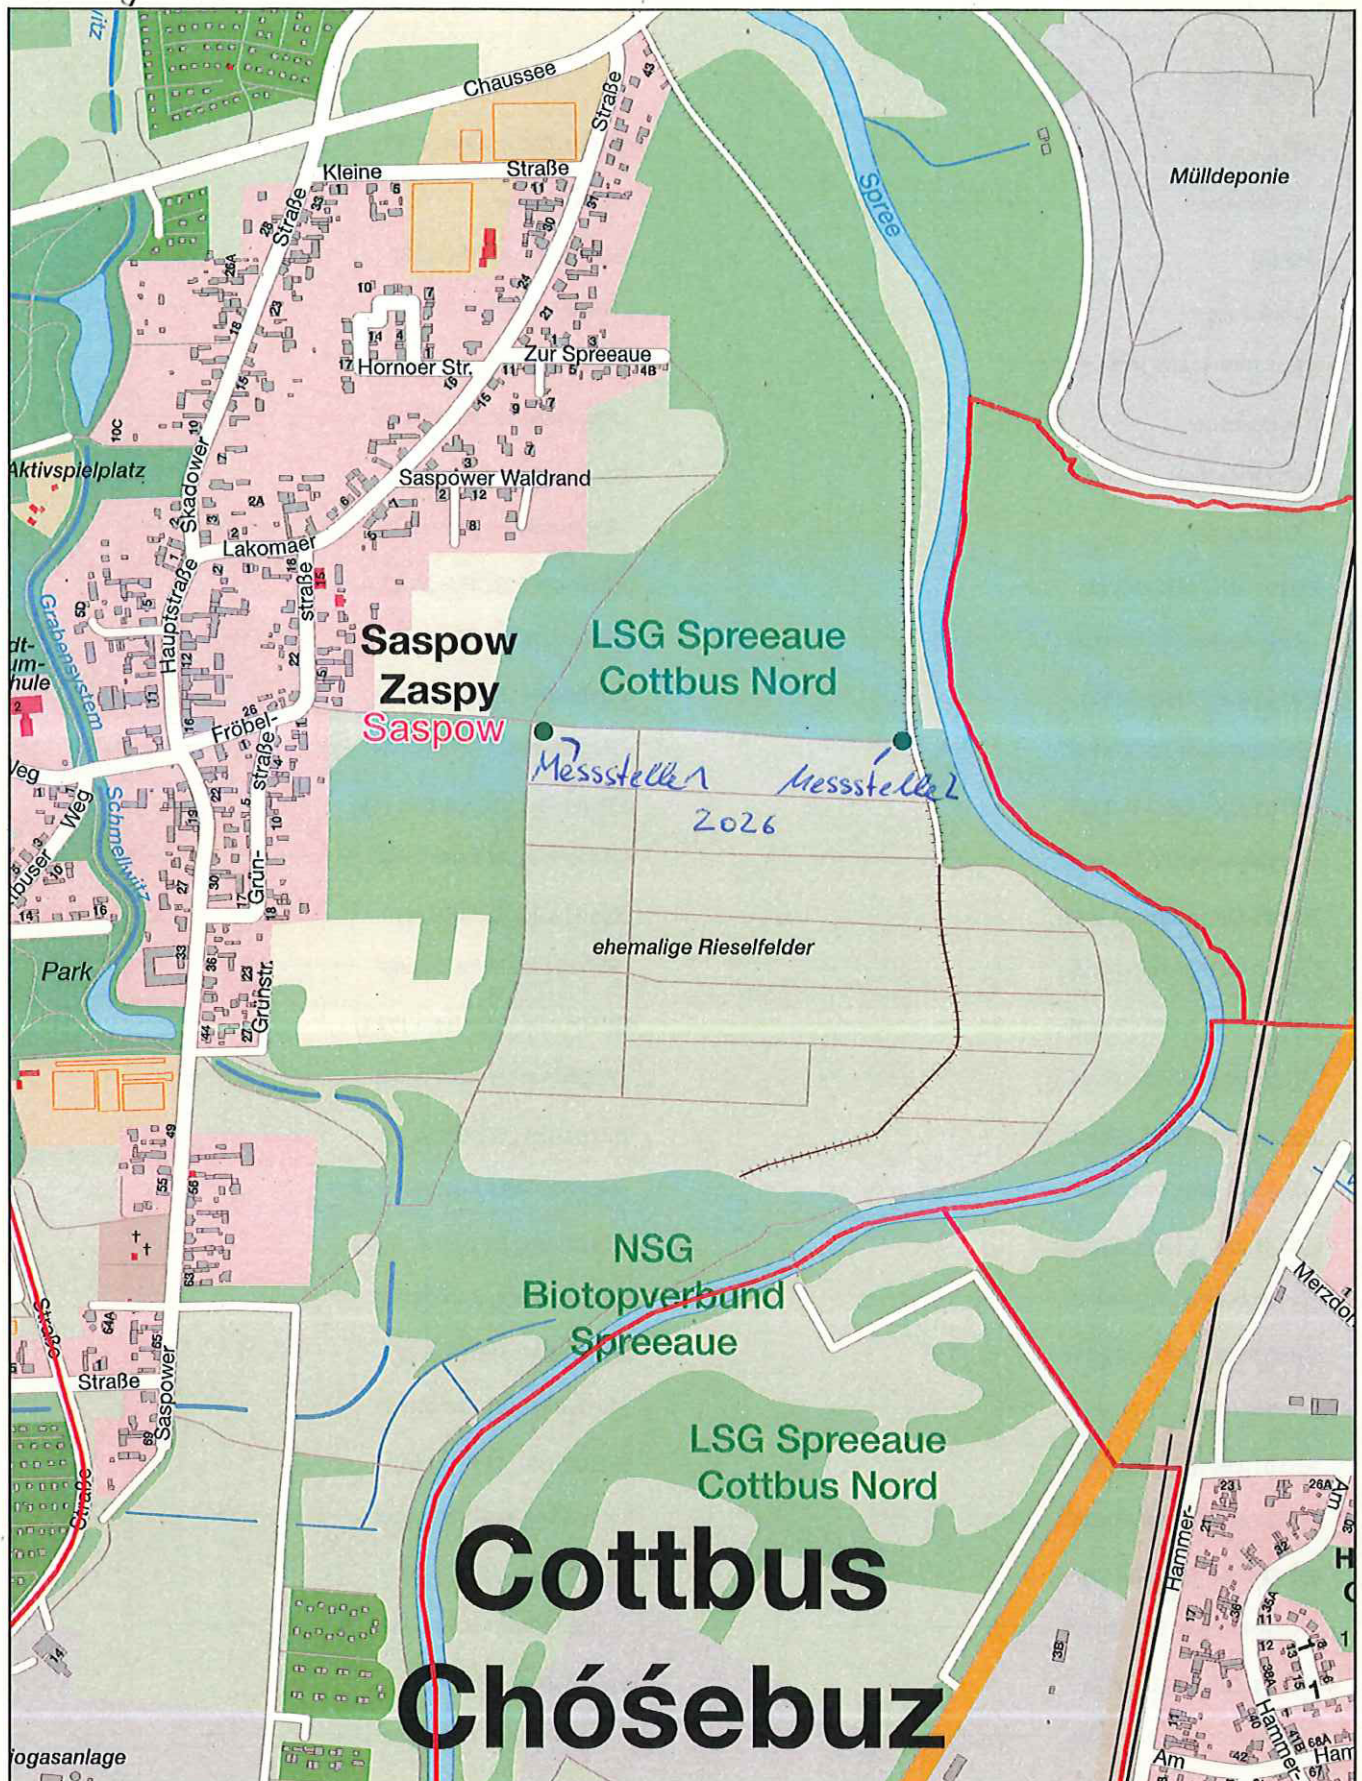

© Stadtplan: Stadtverwaltung Cottbus
 Liegenschaftskarte Datenlizenz: dl-de/by-2-0
 © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0
 © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0

Datum: 19.02.2026
 Maßstab: 1:8000

Bearbeiter: Meyer, Elisabeth

Auszug aus dem IntraGIS der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Lage GWM Rieselfelder

Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers


Verwendung nur zum internen Gebrauch der Stadtverwaltung Cottbus



Anlage 2



© Digitales Orthophoto: Stadt Cottbus, 2019
© Stadtplan: Stadt Cottbus
Liegenschaftskarte: Datumsjahr: dt-dbb/2-0
© GeoBasis-DE/LG, dt-dbb/2-0
© Geoportal Berlin, dt-dbb/2-0

Datum:	15.05.2023	Auszug aus dem IntraGIS der Stadt Cottbus/Chósebus	
Bearbeiter:	Koschke, Lars	Rieselfelder Cottbus Saspow	
Maßstab:	1:3031	vermutete Lage der GWM	
Format:	DIN A4	Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers Stadtverwaltung Cottbus, Postfach 101235, 03012 Cottbus	

Anlage 3

Projekt: Rieselfelder hinter Cottbus Saspow
LV-Bezeichnung: Rieselfelder hinter Cottbus Saspow

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02 **Analytik**

01.02.0010

PAK 15 und Naphthalin	
MKW	
TOC	
AOX	
NSO-HET	
PCB	
PCB	
Chlorphenole	
Chlorbenzole	

Projekt: Rieselfelder hinter Cottbus Saspow

LV-Bezeichnung: Rieselfelder hinter Cottbus Saspow

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Hydrogencarbonat	
Chlorid	
Sulfat	
Nitrat	
Phosphat	
Calcium	
Magnesium	
Kalium	
Natrium	
Ammonium	

Projekt: Rieselfelder hinter Cottbus Saspow

LV-Bezeichnung: Rieselfelder hinter Cottbus Saspow

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Eisen gesamt	
Blei	
Arsen	
Nickel	
Cobalt	
Quecksilber	
Chrom gesamt	
Thallium	
Kupfer	
Antimon	
Zink	