

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ



Brandmeldeanlagen





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Brandmeldeanlagen



... gefordert in Sonderbauvorschriften
z.B. BbgVStättV, BbgBeBauV
oder Kompensationsmaßnahme
für Abweichungen/Erleichterungen
im baulichen Brandschutz



Schutzziele:

- Entdeckung von Bränden in der Entstehungsphase
- Alarmierung der betroffenen Menschen
- Automat. Ansteuerung von Brandschutzeinrichtungen
- schnelle Alarmierung der Feuerwehr
- eindeutiges Lokalisieren des Gefahrenbereiches



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Aufgeschaltete BMA



Statistik BMA-Alarme






STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

BMA-Alarme



Gründe der BMA-Alarme

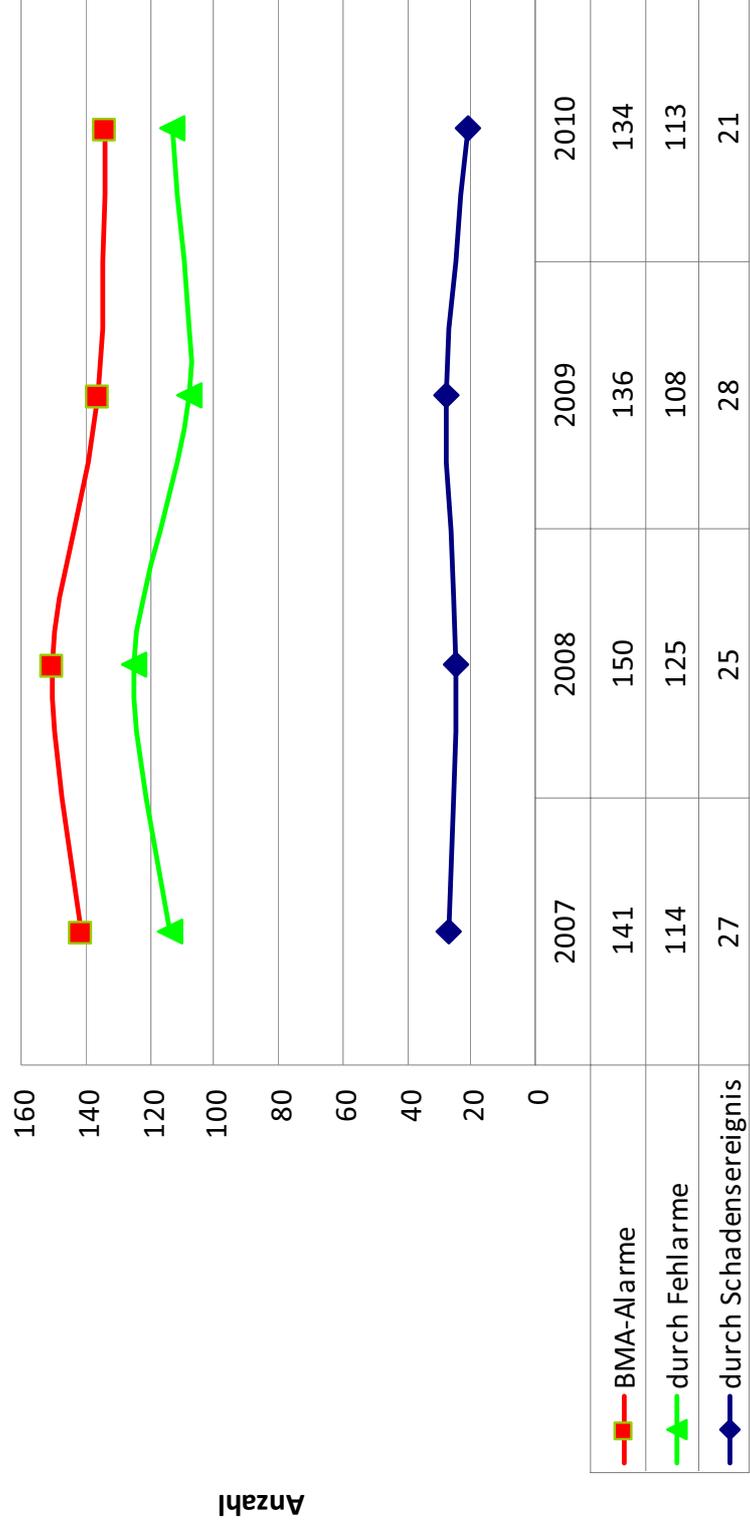




STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ursachen der Fehlalarme



Ursachen der Fehlalarme

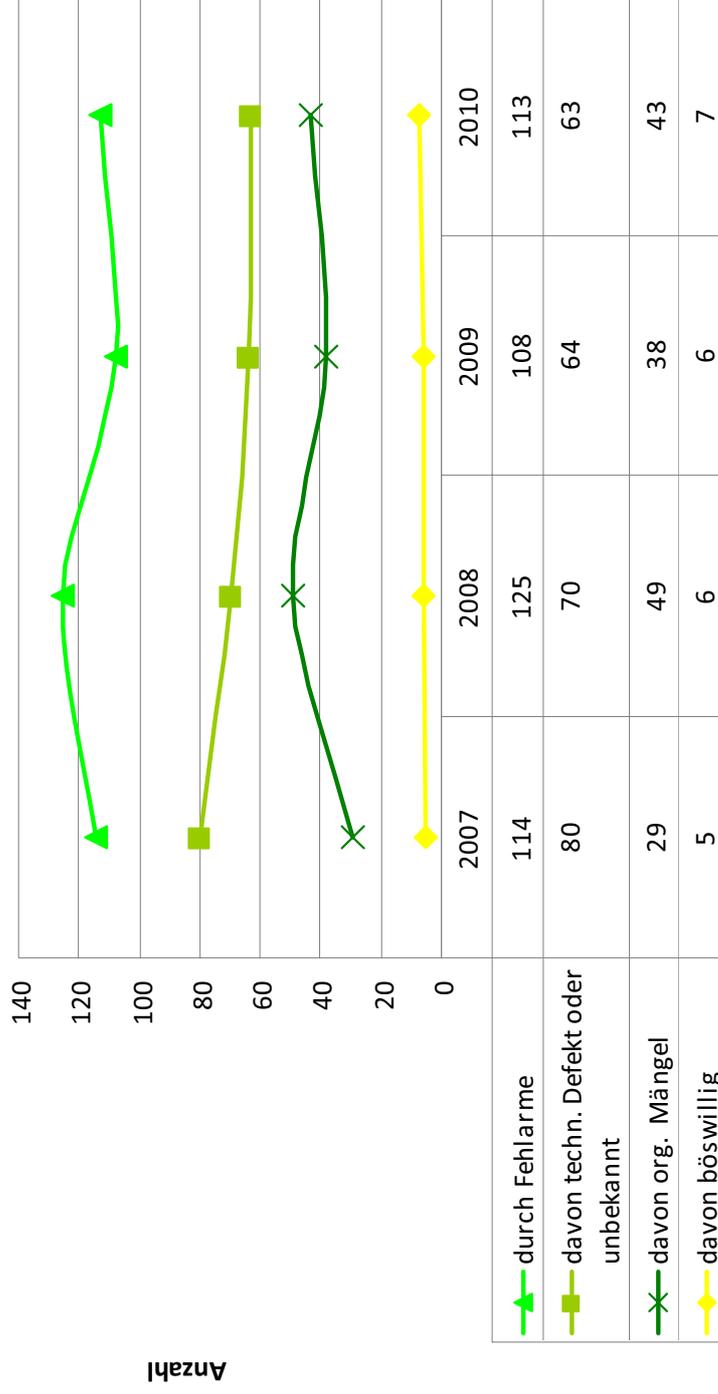



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Protokoll




BFCB / Abt. 3730	Verfahrensweise bei Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen Anlage 1 – BMA-Protokoll	RS 01/2006 02.01.2006
Alarmierung durch Brandmeldeanlage/ Öffnung eines Feuerwehrschießdepots		
Objektbezeichnung:	Dokument- Nr.:	
Datum, Uhrzeit der Auslösung:	Einsatz- Nr.:	
Einsatzleiter:		
1. Blitzlampe (wenn vorhanden)	In Funktion nicht in Funktion	
2. Feuerwehrschießdepot	am Objekt nicht vorgefunden	
A-Schließung	wurde geöffnet, Objektschlüssel entnommen	
B-Schließung	ließ sich nicht öffnen	
- Zufahrt - FBF	brauchte auf Grund der Geschäftszeit nicht geöffnet werden	
3. Freischaltelement	am Objekt nicht vorhanden	
	wurde zur Alarmauslösung nicht benötigt	
4. Objektschlüssel	wurde zur Alarmauslösung geschlossen	
	brauchte auf Grund der Geschäftszeit nicht zur Anwendung gebracht werden	
	alle benutzen verschlossenen Türen schließbar	
	Mängel im Schließsystem festgestellt	
5. auslösender Melder	Gruppe: Melder-Nr.: Melderart:	
	Raumbezeichnung:	
6. Angaben zur Melderauslösung (automatisch / nichtautomatisch)	Täuschungsalarm (automatischer Melder entsprechend der Kenngröße)	
	Technischer Defekt (Ursache nicht erkennbar)	
	Falschalarm (Brandmelder)	
	Melderauslösung in Folge eines Brandes	
7. Laufkarten Lageplanablauf	Anwendung ohne Probleme	
	Anwendung mit Problemen	
8. Feuerwehrplan	Im Objekt (FIBS) hinterlegt	
	Im Objekt (FIBS) nicht hinterlegt	
9. Einsatzdokument	Anwendung ohne Probleme	
	Anwendung mit Problemen	

BFCB / Abt. 3730	Verfahrensweise bei Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen Anlage 1 – BMA-Protokoll	RS 01/2006 02.01.2006
10. Mängelbeseitigung		
Zur Mängelbeseitigung wurde die Betriebseite – namentlich		
Frau/Herr	Funktion / Telefon	Unterschrift
bereits aufgefodert, unverzüglich die Wartungsfirma der BMA zu verständigen.		
Von der Betriebseite war zur Einsatzzeit keine oder keine kompetente Person anwesend. Die Aufforderung zur Mängelbeseitigung muss im Nachgang durch die Abt. Prävention nicht erfolgen.		
10. Nachweis der Übergabe bzw. Wiederdeponierung entnommener Objektschlüssel		
Nach Beendigung des Einsatzes wurde das Objekt verschlossen. Folgende Schlüssel wurden:		
an den Betreiber übergeben,		
in Anwesenheit des Betreibers im FSD deponiert,		
in Abwesenheit des Betreibers im FSD deponiert.		
Datum:	Uhrzeit:	
Durchführender:	Unterschrift	
Betreiber: (Zeuge)	Name	
	Unterschrift	
(Anzahl und Bezeichnung der Schlüssel)		
11. Ergänzungen zu den Punkten 1. – 10. (Mängel, Probleme, Feststellungen usw.)		
Pflichtfelder		
12. Bearbeitungsvermerke:		
Wachvorsteher	Einsatzvorbereitung	Vorbereitender Brandschutz
		Abrechnung an Verwaltung





Verfahrensweise BMA-Fehlalarme

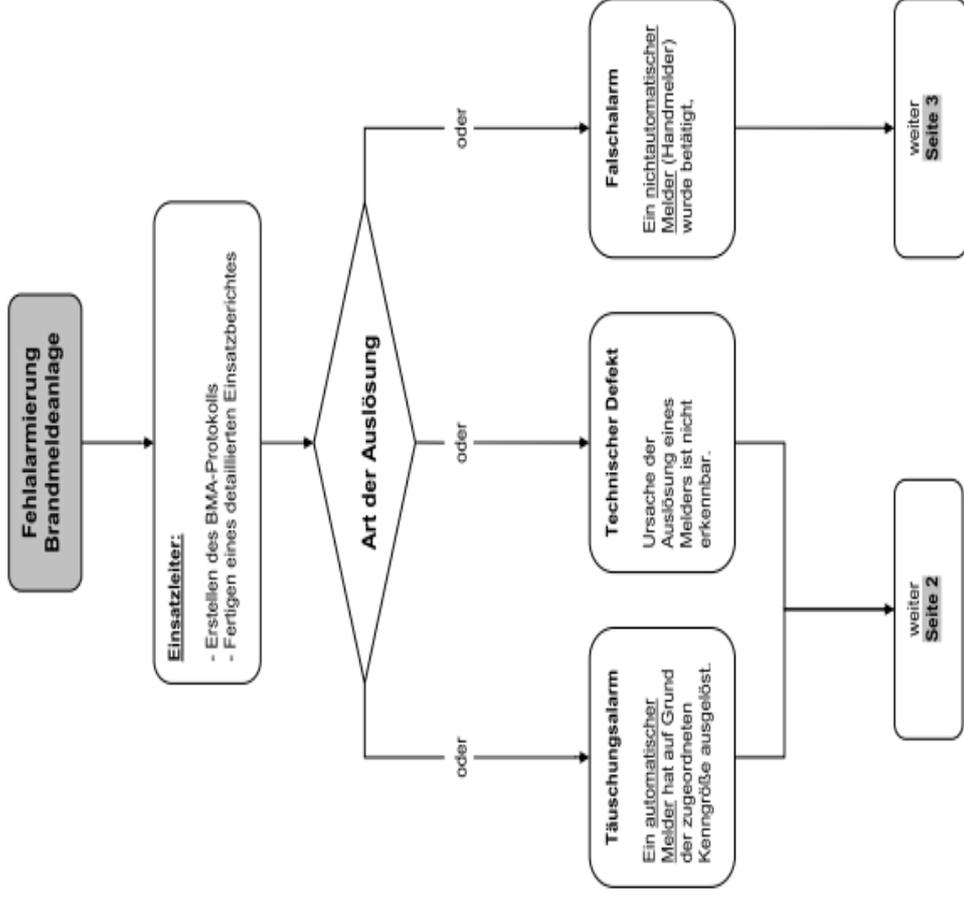




STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Verfahrensweise BMA-Fehlalarme

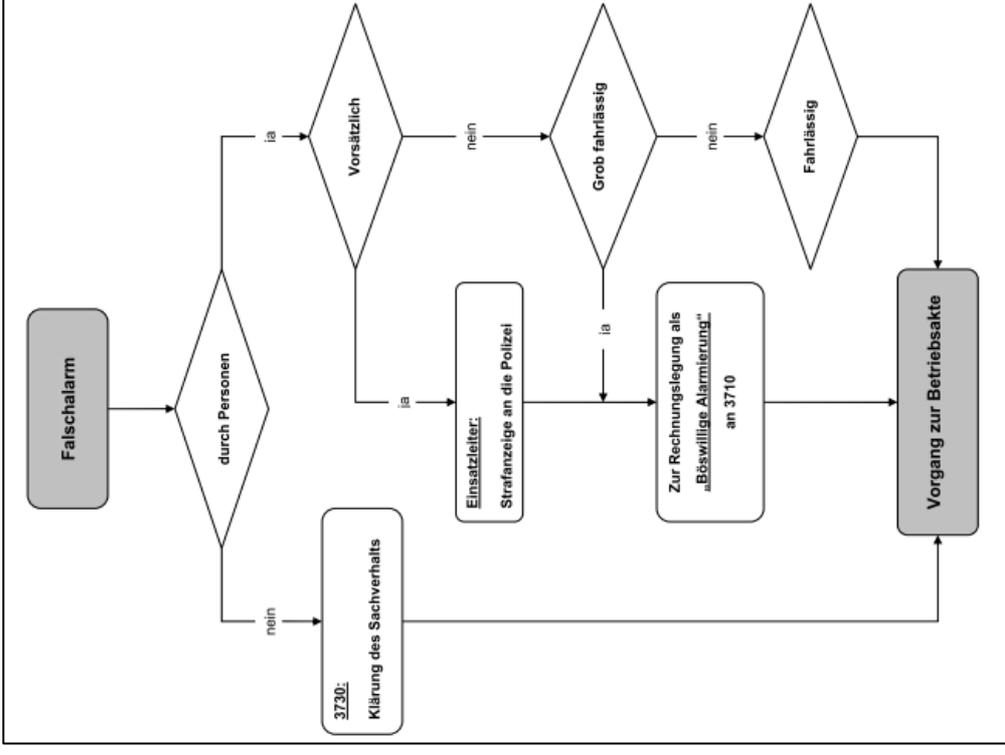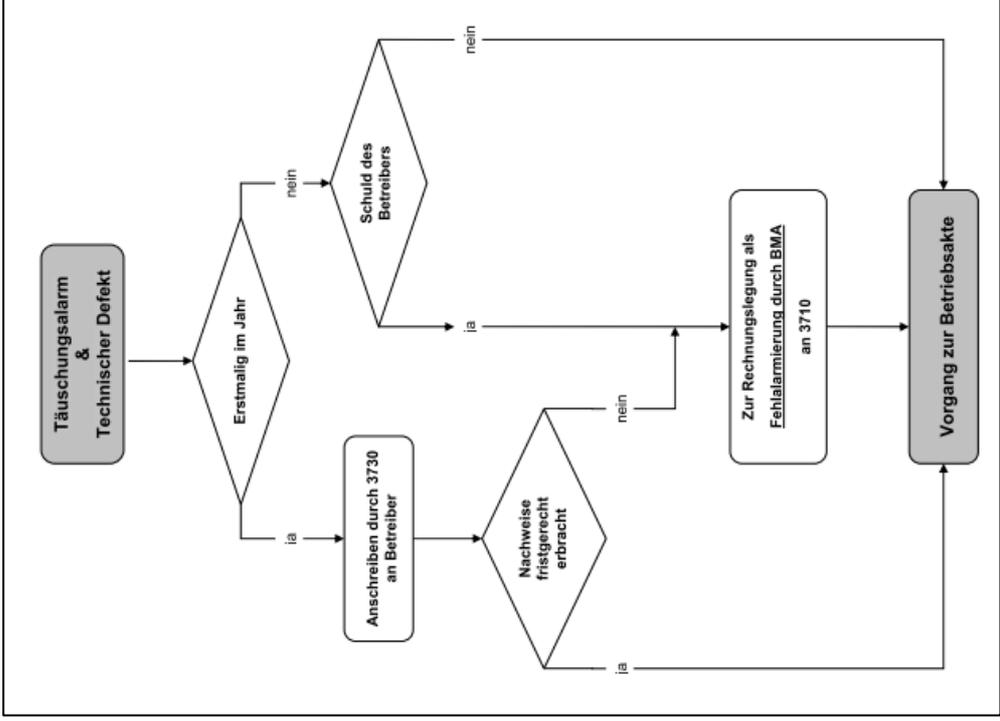



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

